

BORERAPPORT
DGU arkivnr: 205. 62

Borested : Storskov Skovløberhus, Skowej 34,
4330 Hvalsø
Kr. Hvalsø K V 883

Kommune : Lejre
Region : Sjælland

Boringsdato : 1/9 1940

Boringsdybde : 36 meter

Terrænkote : 75 meter o. DNN

Brøndbore : Københavns Vandforsyning (fra 2003 KE Partner)

MOB-nr :

BB-journr :

BB-bornr : 883

Prøver

- modtaget :

- beskrevet : 6/12 1940 af : B

- antal gemt :

Formål : Vandforsyningsboring

Kortblad : 1513IIINV

Datum : ED50

Anvendelse : Vandforsyningsboring

UTM-zone : 32


Koordinatkilde :

Boremetode :

UTM-koord. : 680845, 6163678

Koordinatmetode : Dig. på koor.bord

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	30,35 meter u.t.	1/9 1940	1,4 m ³ /t	0,2 meter	

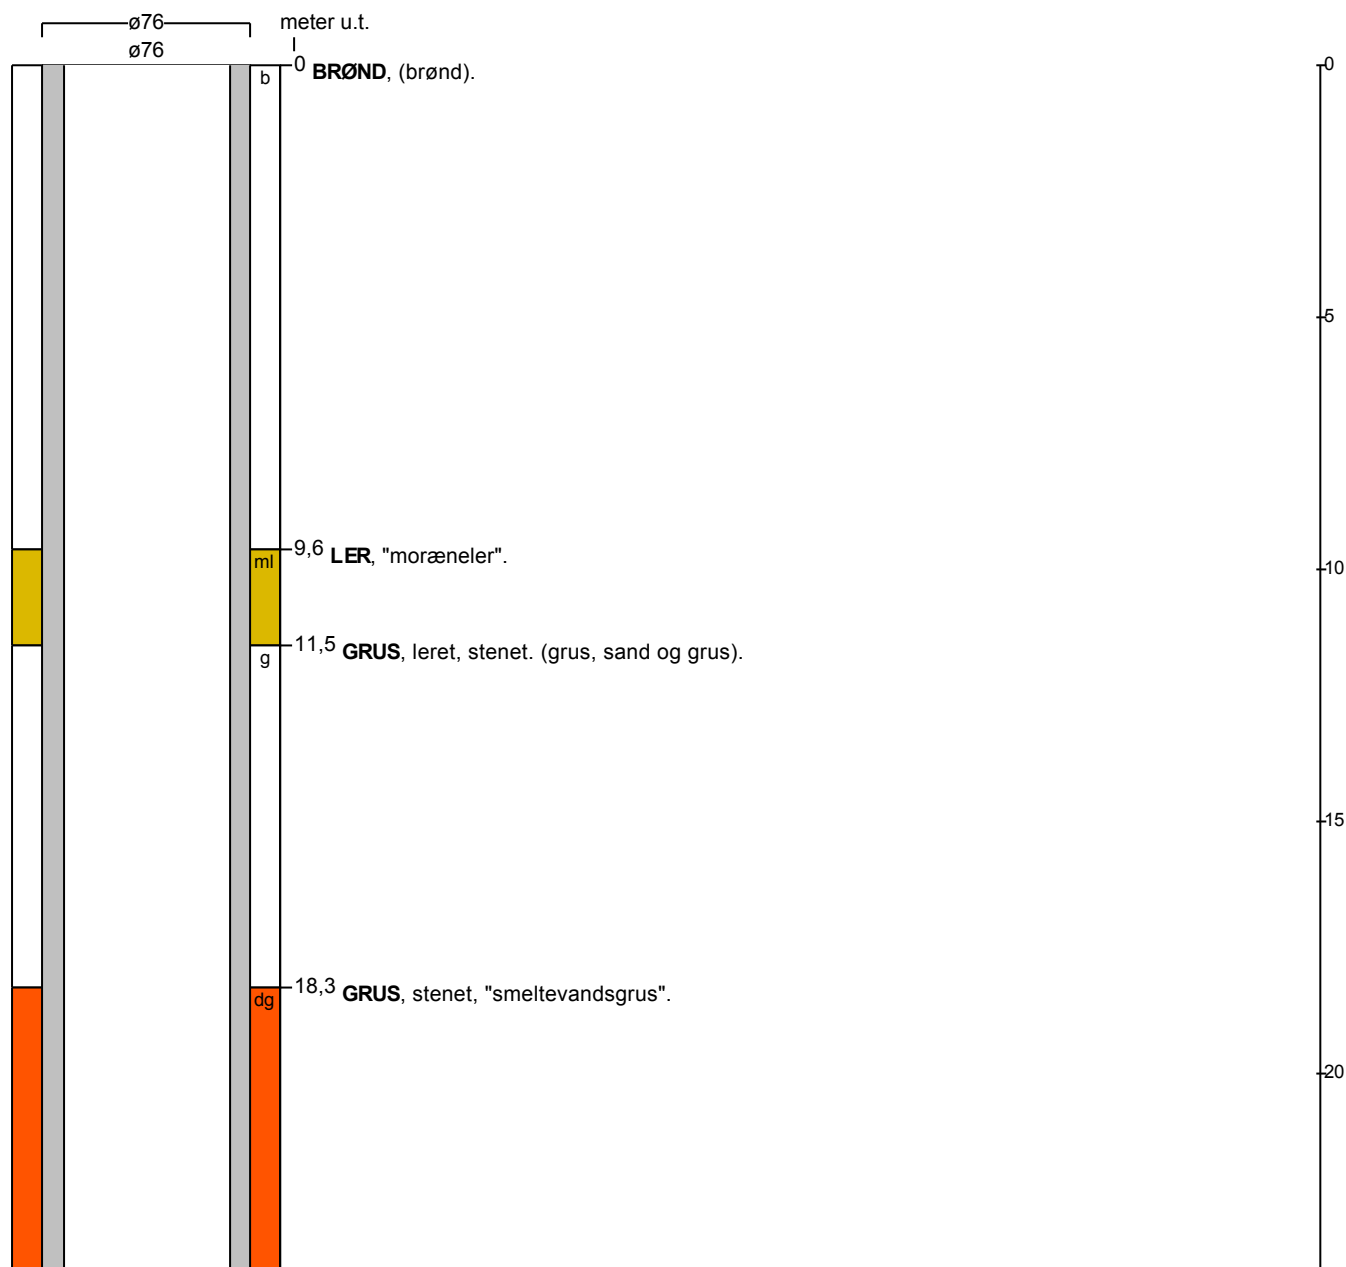

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 205. 62

