

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 206. 72

Borested : AKKERUP HUSE KV 663-135
4330 Hvalsø

Kommune : Lejre
Region : Sjælland

Boringsdato : 1/11 1940

Boringsdybde : 83,8 meter

Terrænkote : 57,5 meter o. DNN

Brøndborer : Københavns Vandforsyning (fra 2003 KE Partner)

MOB-nr :

BB-journr :

BB-bornr : 663-135

Prøver

- modtaget :

- beskrevet :

af : B

- antal gemt :

Formål : Vandforsyningsboring

Anvendelse : Vandforsyningsboring

Boremethode :

Kortblad : 1513IIINV

UTM-zone : 32

UTM-koord. : 682197, 6165251


Datum : ED50

Koordinatkilde :

Koordinatmetode : Dig. på koor.bord


Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	19,3 meter u.t.	1/11 1940	2,4 m ³ /t	0,3 meter	

Notater : Boringen er uden filter men ingen angivelse af bund af forerør blot 36.4 m 3T rør.

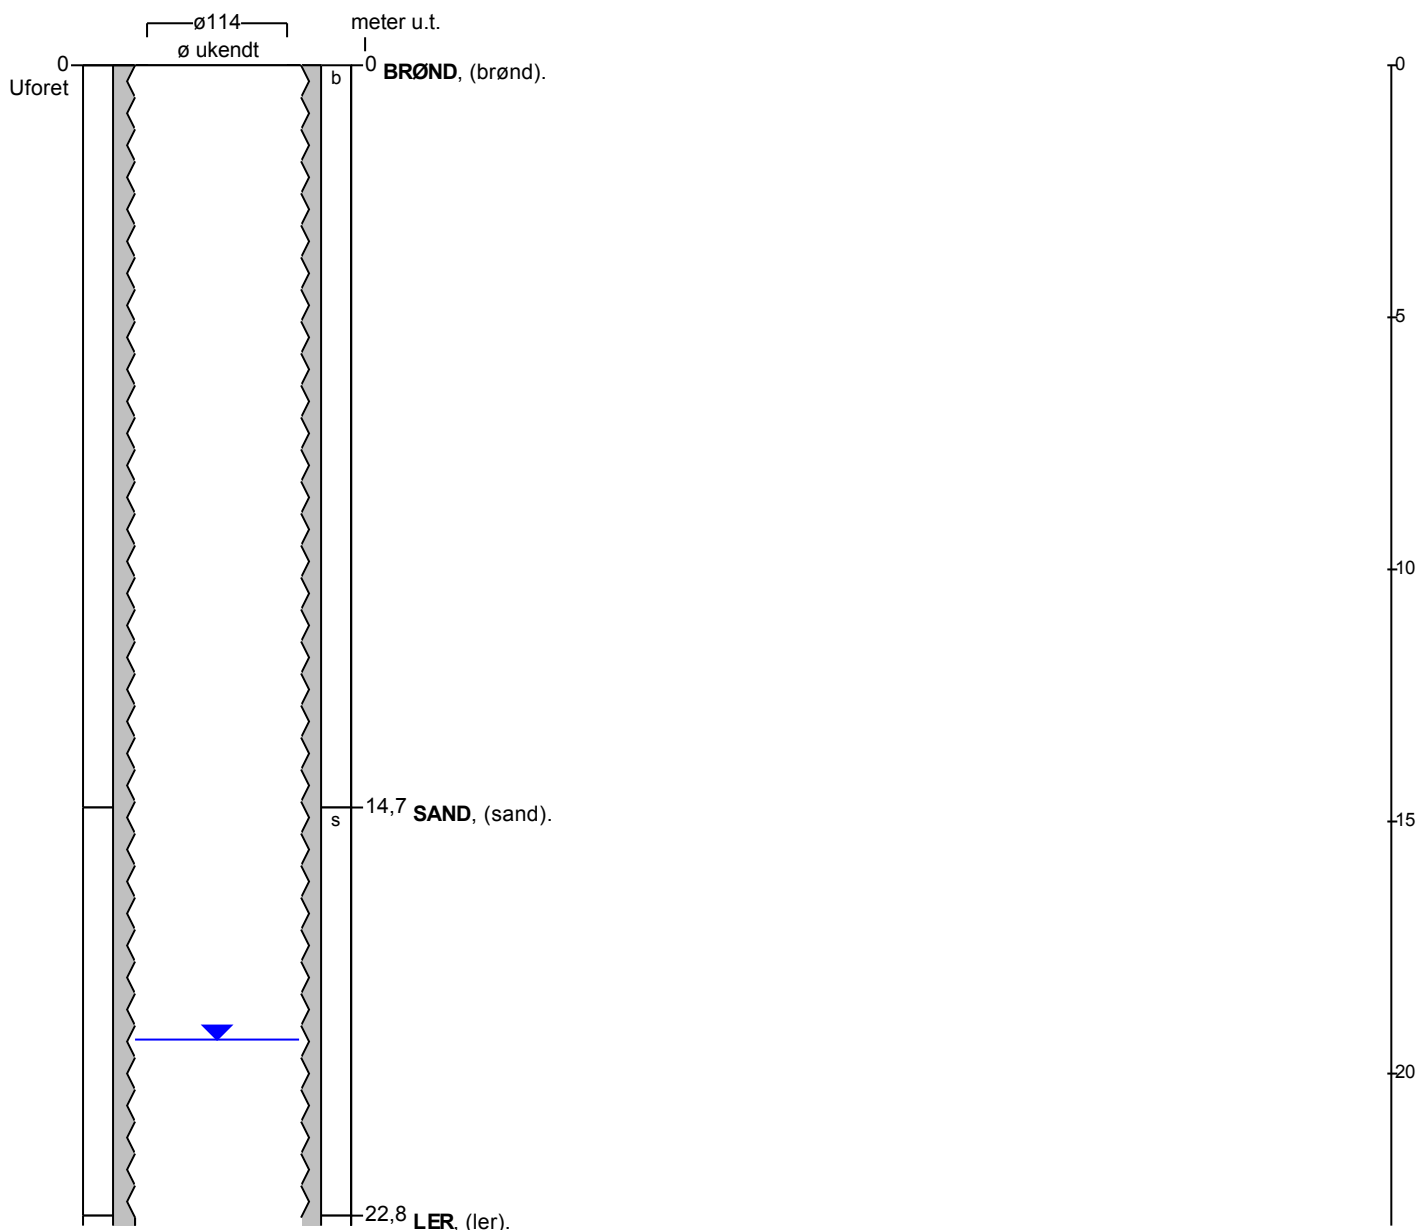

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 206. 72

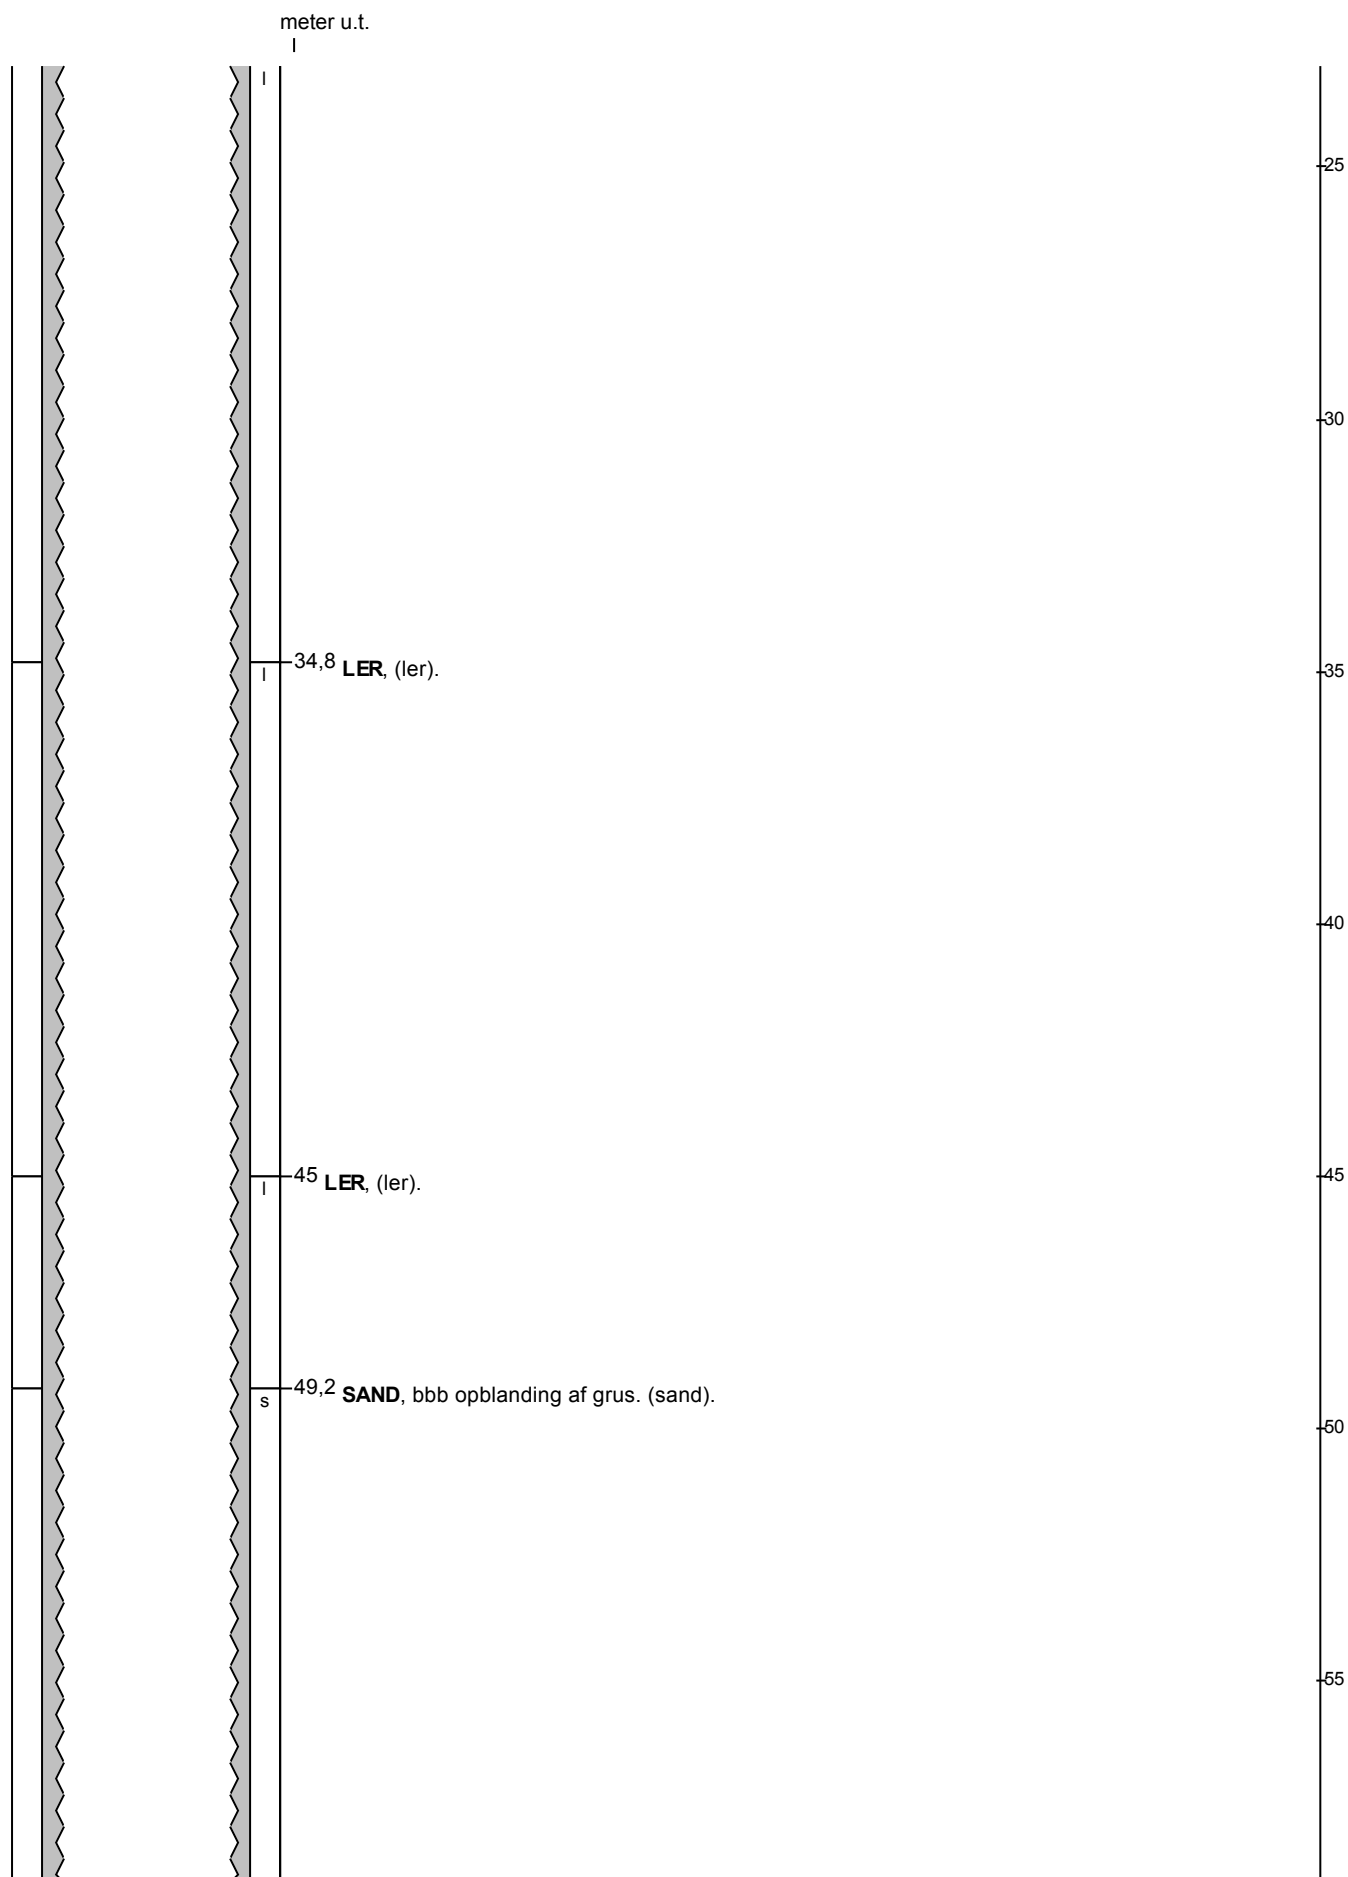

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 206. 72

